

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
БӨЛІМІ БЕЛОЕ ОЗЕРО АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ
ОРТА МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 27
23 . 05 2024 ж/г.

Начальнику Отдела по ЧС
Шортандинского района
майору гражданской защиты
Аубакирову Е.Т

Отчет
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Основная средняя школа села Белое Озеро
отдела образования по Шортандинскому району
управления образования Акмолинской области»

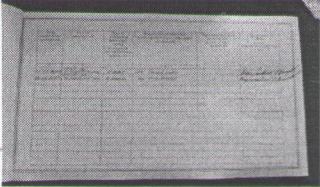
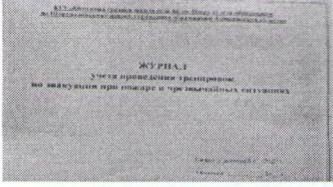


№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	<p>Нет записи по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики в соответствии с приложение 4 к настоящим Правилам или автоматизированной системе.</p> <p>Основание: п.66 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 г. №55</p>	<p>Устранено 16.05.2024г.</p> <p>Произведена работа и внесена запись по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств, систем противопожарной защиты, в журнале систем и установок пожарной автоматики в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам или автоматизированной системе.</p> <p>ИП «Мирас»</p>



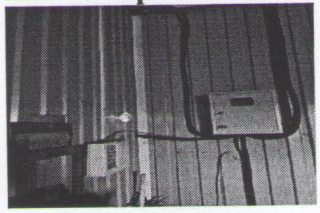
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 05
2024 ж. «23»



Қысқартылған жұмыс атауы	Қысқартылған жұмыс	Қысқартылған жұмыс	Қысқартылған жұмыс
...
...
...
...

2	п.11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Руководителем объекта не обеспечивается заполнение по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей, составляемом в произвольной форме. Основание: п.14 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 г. №55	<p>Устранено 19.03.2024г.</p> <p>Руководителем объекта произведены записи в журнале по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей, составляемом в произвольной форме Завхоз Зайцева Т.И.</p>  
3	п.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 1-этаже со стороны кабинета трудов над эвакуационным выходом объемный световой знак пожарной безопасности «Выход», используемый на пути эвакуации привести в исправное состояние Основание: п.35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 г. №55	<p>Устранено 16.05.2024г.</p> <p>Привели в исправное состояние над эвакуационным выходом объемный световой знак пожарной безопасности «ВЫХОД», используемый на пути эвакуации. ИП «Мирас»</p> 
4	П.75. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете информатики и начальных классов № 2 произвести работы по замене поврежденных и не закрепленных электроустановочных изделий. Основание: п.2 п.86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 г. №55	<p>Устранено 12.03.2024 г.</p> <p>В кабинете информатики произведена замена розетки, в кабинете начальных классов № 2 произведен ремонт поврежденных и не закрепленных электроустановочных изделий. Завхоз Зайцева Т.И.</p> 

5	П.82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В столовой розетка смонтирована на горючем основании. Основание: п.79 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 г. №55	<p>Устранено</p> <p>12.03.2024 г.</p> <p>В столовой розетку смонтировали на негорючем основании. Завхоз Зайцева Т.И.</p> 
6	П.95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое.	Топливо (уголь) хранится в одном метре от здания котельной. Основание: п.116 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 г. №55	<p>Устранено</p> <p>30.04.2024 г.</p> <p>Остатки топлива (уголь) хранятся в 8 метрах от здания котельной</p>  <p>Завхоз Зайцева Т.И.</p>
7	П.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В котельной автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Основание: п.6 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 г. №55	<p>Устранено</p> <p>16.05.2024г.</p> <p>Привели в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию. ИП «Мира»</p> 

Директор школы



Каралькевич С.А.